

Kjellerup Fjernvarme


Fjernvarmedeklaration 2023

Data fra 2023


Vedvarende energi



Rangering - CO₂ udledning

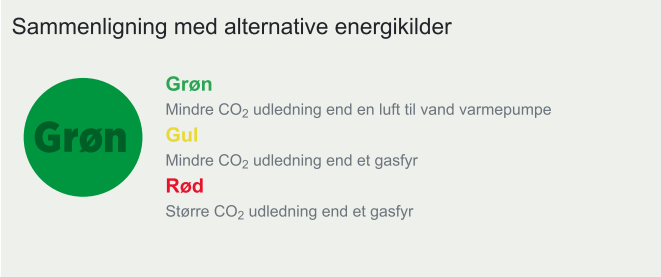

Brændselsfordeling i procent (100% i alt)

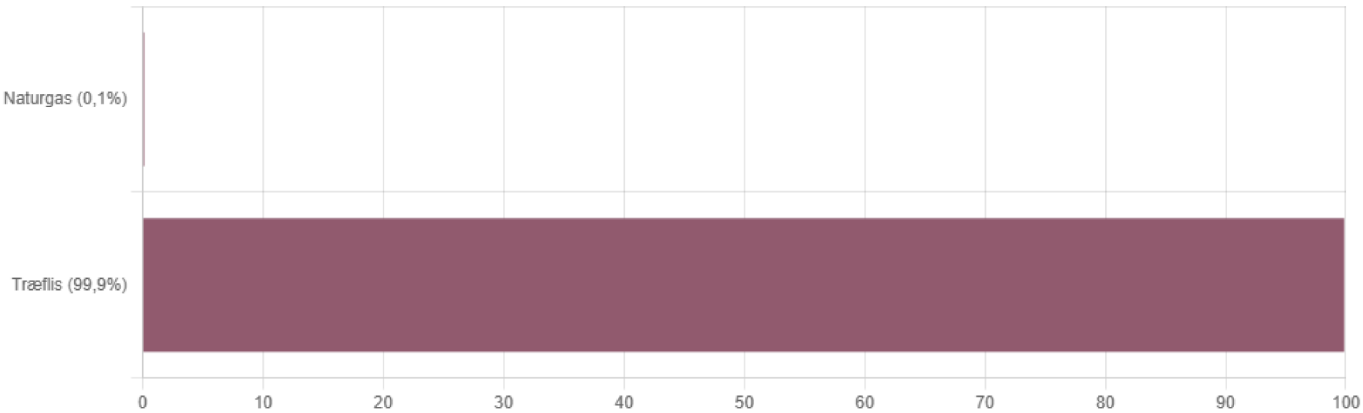

Miljødeklaration

Emissioner til luft	Fjernvarme pr. GJ		Fjernvarme pr. kWh	
CO ₂ (Kuldioxid - drivhusgas)	0,1	kg/GJ	0,4	g/kWh
CH ₄ (Metan - drivhusgas)	14,7	g/GJ	52,9	mg/kWh
N ₂ O (Lattergas - drivhusgas)	5,3	g/GJ	19,1	mg/kWh
Drivhusgasser i alt (CO2-ækvivalenter)	1,9	kg/GJ	7,0	g/kWh
SO ₂ (Svovldioxid)	14,7	g/GJ	52,9	mg/kWh
NO _x (Kvælstofilter)	120,0	g/GJ	432,0	mg/kWh
CO (Kuliite)	320,0	g/GJ	1152,0	mg/kWh
NMVOC (Uforbrændte kulbrinter)	9,7	g/GJ	34,9	mg/kWh
Partikler (TSP)	25,3	g/GJ	91,1	mg/kWh

Kontaktoplysninger

Kjellerup Fjernvarme
 CVR: 60247412
 Industriparken 10 | 8620 Kjellerup
 +45 75 38 13 20 | lmh@kjellerupfjernvarme.dk

Fjernvarmedeklarationen har til formål at sikre fjernvarmeselskabets efterlevelse af 'Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.'. Ved eventuelle kraftvarmeanlæg er 200% varmevirkningsgradsmetoden anvendt jf. branchestandarden. Fjernvarmedeklarationen er udarbejdet af Dansk Fjernvarmes Handelsselskab a.m.b.a.