


Kjellerup Fjernvarme


Fjernvarmedeklaration 2025

Data fra 2024
Energi brugt per leveret varme: 1,25


Vedvarende energi

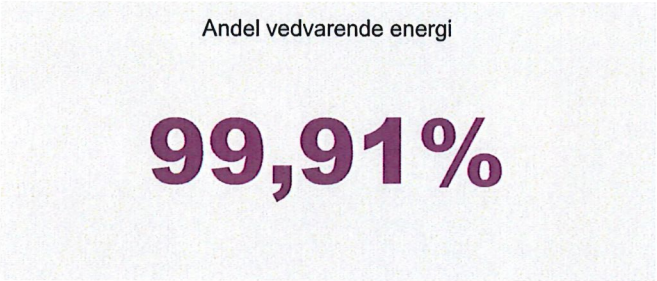

Rangering - CO₂ udledning

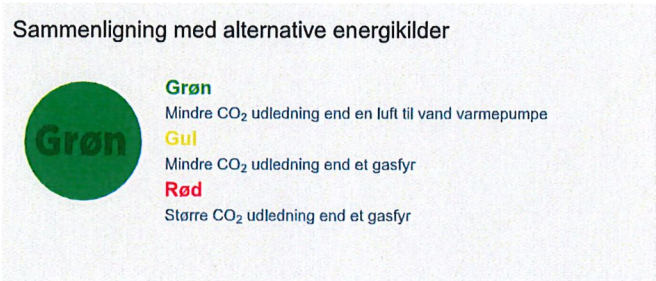

Brændselsfordeling i procent (100% i alt)

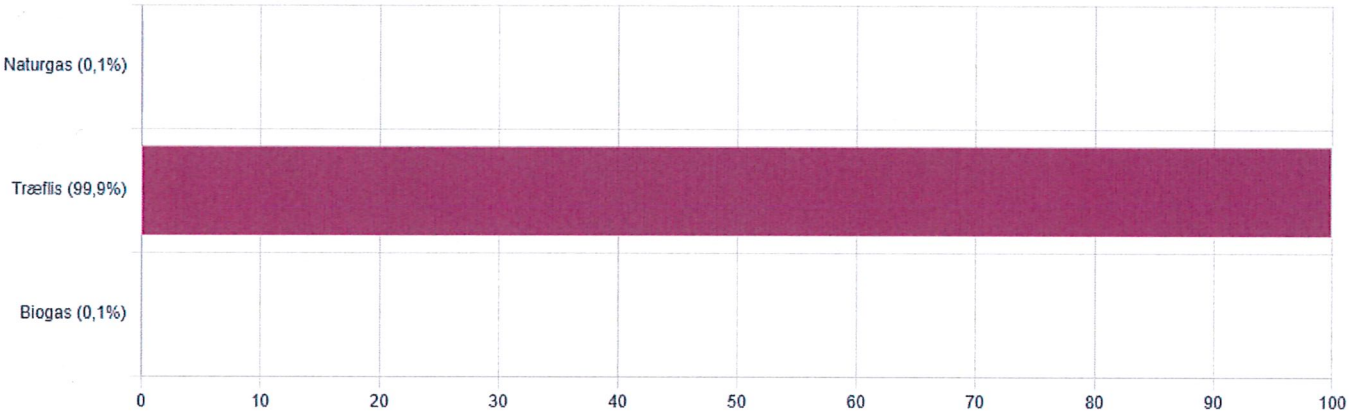

Miljødeklaration

Emissioner til luft	Fjernvarme pr. GJ		Fjernvarme pr. kWh	
CO ₂ (Kuldioxid - drivhusgas)	0,1	kg/GJ	0,3	g/kWh
CH ₄ (Metan - drivhusgas)	13,7	g/GJ	49,3	mg/kWh
N ₂ O (Lattergas - drivhusgas)	5,0	g/GJ	18,0	mg/kWh
Drivhusgasser i alt (CO ₂ -ækvivalenter)	1,8	kg/GJ	6,4	g/kWh
SO ₂ (Svovldioxid)	13,7	g/GJ	49,3	mg/kWh
NO _x (Kvælstofilter)	112,0	g/GJ	403,2	mg/kWh
CO (Kulilte)	298,5	g/GJ	1074,6	mg/kWh
NM VOC (Uforbrændte kulbrinter)	9,1	g/GJ	32,8	mg/kWh
Partikler (TSP)	23,6	g/GJ	85,0	mg/kWh

Kontaktoplysninger

Kjellerup Fjernvarme
CVR: 60247412
Industriparken 10 | 8620 Kjellerup
+45 75 38 13 20 | lmb@kjellerupfjernvarme.dk

Fjernvarmedeklarationen har til formål at sikre fjernvarmeselskabets efterlevelse af 'Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.'. Ved eventuelle kraftvarmeanlæg er 200% varmevirkningsgradsmetoden anvendt jf. branchestandarden. Fjernvarmedeklarationen er udarbejdet af Dansk Fjernvarmes Handelsselskab a.m.b.a.